




Однофазные реле контроля напряжения серии **PH 2**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

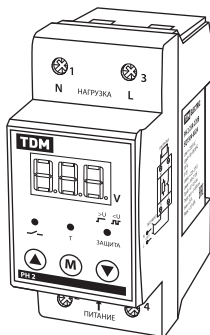

Реле контроля напряжения PH 2

1. Назначение и область применения

1.1. Однофазные реле контроля напряжения серии PH 2 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – реле) предназначены для контроля уровня напряжения в однофазных сетях переменного тока и защитного отключения нагрузки в случае падения или повышения напряжения электрической сети сверх допустимого значения. Повторное подключение производится автоматически после восстановления рабочего напряжения.

1.2. Реле предназначены для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

1.3. Реле применяются в промышленных и бытовых электроустановках для защиты электрооборудования от недопустимых значений сетевого напряжения.

1.4. Преимущества:

- Реле могут напрямую коммутировать нагрузку до 63 А (в зависимости от исполнения).
- Новая конструкция компактного размера.
- Реле имеют LED-дисплей, отображающий фактическое напряжение сети.
- Погрешность измерения напряжения сети <1%.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики реле приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра		Значение			
Модель		PH 2 25A	PH 2 32A	PH 2 40A	PH 2 63A
Питающее напряжение, В AC		220			
Рабочее напряжение, В AC		80-400			
Номинальная частота, Гц		50			
Максимальная нагрузка, А		25	32	40	63
Максимальная мощность, кВА		5,5	7	8,8	13,9
Верхний порог напряжения, U _{макс} , В		220-275 (регулируется)			
Нижний порог напряжения, U _{мин} , В		140-210 (регулируется)			
Гистерезис		2% от установленного порога отключения			
Погрешность измерения напряжения сети		<1%			
Время срабатывания при повышенном напряжении, с		<0,5			
Время срабатывания при пониженном напряжении, с	U < 120 В	<0,1			
	120 В < U < U _{мин}	0,5			
Время старта / повторного включения, Тповт. вкл., с		5-600 (регулируется)			
Номинальное напряжение изоляции, В		400			
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ		2			
Диапазон рабочих температур, °С		от -5 до +40			
Степень защиты		IP20			
Потребляемая мощность, не более, ВА		2			
Механическая износостойкость, циклов В/О		1 000 000			
Электрическая износостойкость, циклов В/О		100 000			
Тип контакта		1 нр (нормально разомкнутый)			
Способ монтажа		на DIN-рейку			

2.2. Габаритные и установочные размеры реле показаны на рисунке 1.

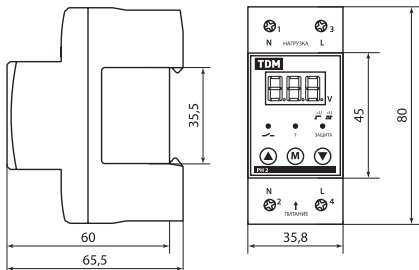


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры, мм

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Реле – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. По способу защиты от поражения электрическим током реле соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

4.2. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию должны осуществляться только

квалифицированным электротехническим персоналом.

4.3. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии напряжения в подключаемой сети.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Монтаж реле осуществляется на DIN-рейку шириной 35 мм при помощи защелки.

5.2. Схема подключения реле к сети представлена на рисунке 2.

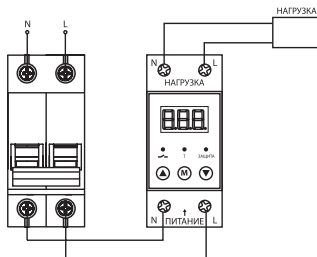


Рисунок 2. Схема подключения реле

5.3. Отключить питание сети.

5.4. Подключить фазный провод L и нулевой N к нижним контактам L и N реле соответственно.

5.5. Подключить нагрузку к верхним контактам L и N реле соответственно.

5.6. Подключить питание сети.

5.7. Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур от -5 до $+40$ °C;
- высота над уровнем моря не более 2000 метров.

6. Устройство и принцип работы

6.1. Реле контролирует величину напряжения в питающей цепи. При выходе значения напряжения за установленные значения реле производит защитное отключение нагрузки в течение установленного времени. Повторное подключение нагрузки к сети

производится автоматически после восстановления допустимого значения напряжения.

6.2. При расчете напряжения повторного подключения следует учитывать гистерезис, который составляет 2% от установ-

ленного верхнего или нижнего значения (рисунок 4). Например, при установке верхнего значения напряжения 265 В значение гистерезиса составит $265 * 0,02 = 5,3 \text{ В}$, т. е. при снижении напряжения менее 265 В нагрузка вновь подключится при напряжении

$265 \text{ В} - 5,3 \text{ В} = 259,7 \text{ В}$.

6.3. В реле предусмотрена возможность регулировки значений верхнего и нижнего напряжения, а также времени его срабатывания. Текущее состояние реле отображается на LED-дисплее и индикаторах (рисунок 3).

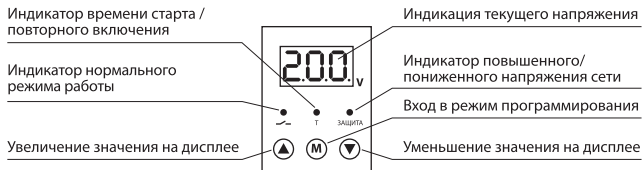


Рисунок 3. Лицевая панель реле

6.4. Режимы работы индикаторов и дисплея в зависимости от состояния реле показаны в таблице 2:

- при включении реле в сеть производится отсчет времени, при этом загорается индикатор «Т»;
- после отсчета, если напряжение сети в норме, загорается индикатор « — / — »;
- если напряжение вышло за установленные пределы, загорается (при повышен-

ном напряжении) или начинает моргать (при пониженном напряжении) индикатор «защита»;

- если напряжение вернулось в установленный диапазон, включается отсчет задержки времени, гаснет индикатор «защита» и загорается индикатор «Т»;
- после отсчета времени реле работает в нормальном режиме.

Таблица 2. Индикация состояний реле

Состояние реле	Индикатор « — / — »	Индикатор «Т»	Индикатор «Защита»
Рабочий режим			
Повышенное напряжение			
Пониженное напряжение			
Включение реле / Отчет задержки времени			

6.5. Схема работы реле представлена на рисунке 4.

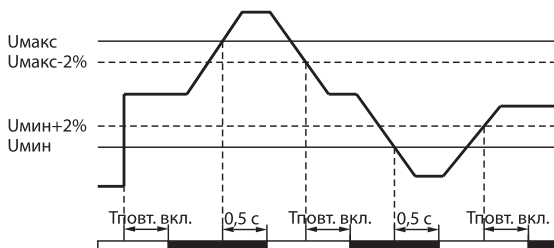


Рисунок 4. Схема работы реле*

*Примечания:

- U — рабочее напряжение сети.
- $T_{\text{повт. вкл.}}$ — установленное время задержки срабатывания.
- $U-2\%$ и $U+2\%$ — уровни гистерезиса.


6.6. Заводские настройки реле представлены в таблице 3.

Таблица 3. Заводские настройки реле

Наименование параметра	Диапазон установки	Шаг установки	Заводское значение
Максимальное напряжение ($U_{\text{макс}}$), В	220-275	1	270
Минимальное напряжение ($U_{\text{мин}}$), В	160-210		170
Время старта / повторного включения, с. ($T_{\text{повт. вкл.}}$)	5-600		5

6.7. Программирование.

Удерживайте кнопку «М» в течение 3 секунд для входа в режим программирования.

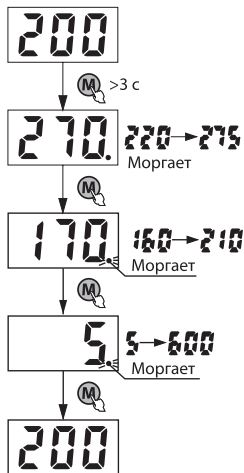

- Правая точка на дисплее моргает во время установки значения напряжения.
- Установите требуемое значение повышенного напряжения нажатием кнопок ▲ и ▼ и нажмите кнопку М (в этом режиме горит индикатор «Защита»).
- Установите требуемое значение пониженного напряжения нажатием кнопок ▲ и ▼ и нажмите кнопку М (в этом режиме индикатор «Защита» моргает).
- Установите требуемое значение времени нажатием кнопок ▲ и ▼ и нажмите кнопку М (в этом режиме горит индикатор «Т»).
- Реле автоматически выйдет из режима программирования без сохранения измененных данных, если в течение 60 секунд не будет нажата кнопка М.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование реле допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

7.2. Хранение реле осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25 до +50 °С и относительной влажностью воздуха не более 70%.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и уста-

новки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Утилизация

10.1. При утилизации необходимо разделить детали прибора по видам материалов и сдать в специализированные организации по приему и переработке вторсырья.

11. Гарантийный талон

Реле контроля напряжения 1ф серии РН 2_____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 5 лет со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.